



苏州钰成凯自动化设备有限公司

C+K Generation (Suzhou) Automation Instrumentation Co.,Ltd.

压力变送器产品系列 按精度等级进行区分

XP系列
精度0.075



ZP系列
精度0.2




压力变送器产品系列 按应用进行区分

压力变送器




差压变送器

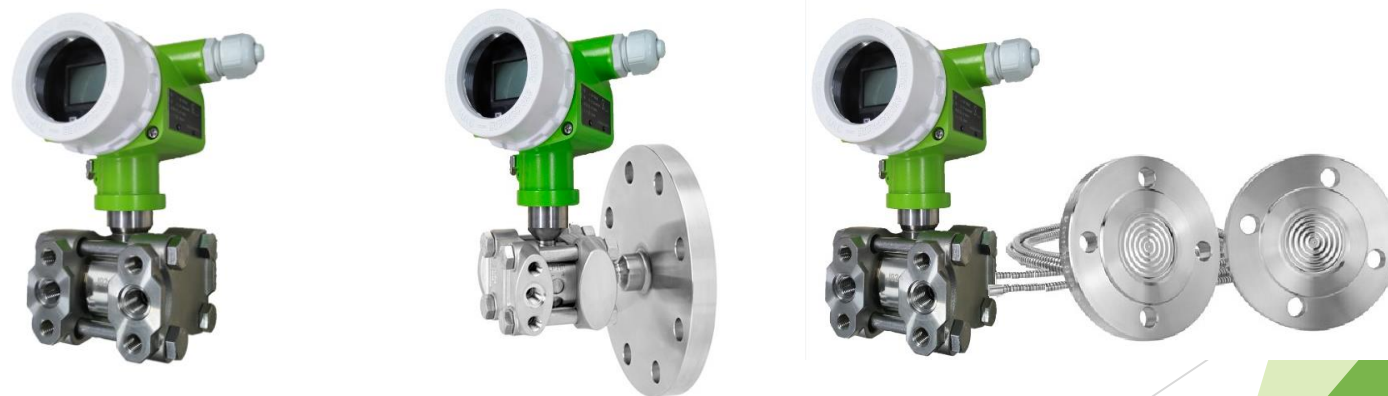

XP系列+ZP壳体系列产品结构



ZP系列（一体式）产品结构

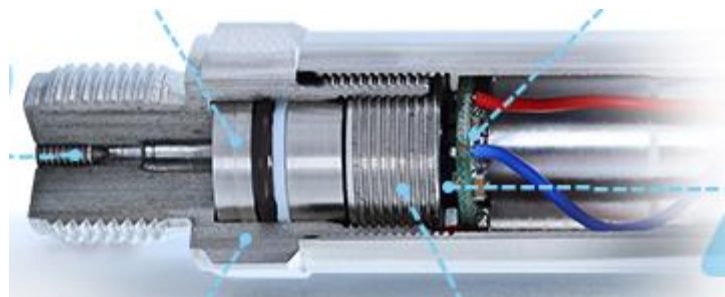

相应证书



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

苏州钰成凯自动化设备有限公司：

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2018FE0033-32

批准人：[Signature]

第1页/共1页

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

1、压力变送器
规格型号:XP系列
测量范围:(0~40)kPa~(0~40)MPa
准确度等级:0.075级

2、绝压变送器
规格型号:XP系列
测量范围:(0~40)kPa abs~(0~40)MPa abs
准确度等级:0.075级

—以下空白—

发证日期：2018年12月27日

发证机关（盖章）：[Red Seal]



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

苏州钰成凯自动化设备有限公司：

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2018FE0012-32

批准人：[Signature]

第1页/共1页

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

1、压力变送器
规格型号:ZP系列
测量范围:(0~40)kPa~(0~10)MPa
准确度等级:0.2级

2、压力变送器
规格型号:ZP-A1BAAGP
测量范围:(0~40)kPa
准确度等级:0.2级

3、压力变送器
规格型号:ZP-A1BIAGP
测量范围:(0~10)MPa
准确度等级:0.2级

—以下空白—

发证日期：2018年12月8日

发证机关（盖章）：[Red Seal]



防爆合格证

证号：GYB18.2295X

由 苏州钰成凯自动化设备有限公司 制造的产品：

(地址：江苏省苏州工业园区苏虹东路188号1-712)

名称 压力变送器

型号规格 ZP系列

防爆标志 Ex ia IIC T4 Ga

产品标准 Q/YCK 0001S-2018

图样编号 ZP-B01

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准，特颁发此证。

本证书有效期：2018年12月21日至2023年12月20日

备注 1. 安全使用注意事项见本证书附件。
2. 证书编号后随“X”表明产品具有安全使用特殊条件，内容见本证书附件。
3. 型号规格说明见本证书附件。
4. 本安电气参数见本证书附件。

站长 [Signature]

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期 2018年12月21日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市清宝路103号 网址：www.nepsi.org.cn 电话：+86 21 64368180
邮编：200233 Email:info@nepsi.org.cn 传真：+86 21 64844580



防爆合格证

证号：GYB18.2293X

由 苏州钰成凯自动化设备有限公司 制造的产品：

(地址：江苏省苏州工业园区苏虹东路188号1-712)

名称 压力变送器

型号规格 ZP系列

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/YCK 0001S-2018

图样编号 ZP-A01

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准，特颁发此证。

本证书有效期：2018年12月21日至2023年12月20日

备注 1. 安全使用注意事项见本证书附件。
2. 证书编号后随“X”表明产品具有安全使用特殊条件，内容见本证书附件。
3. 型号规格说明见本证书附件。

站长 [Signature]

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期 2018年12月21日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市清宝路103号 网址：www.nepsi.org.cn 电话：+86 21 64368180
邮编：200233 Email:info@nepsi.org.cn 传真：+86 21 64844580

谢谢大家

